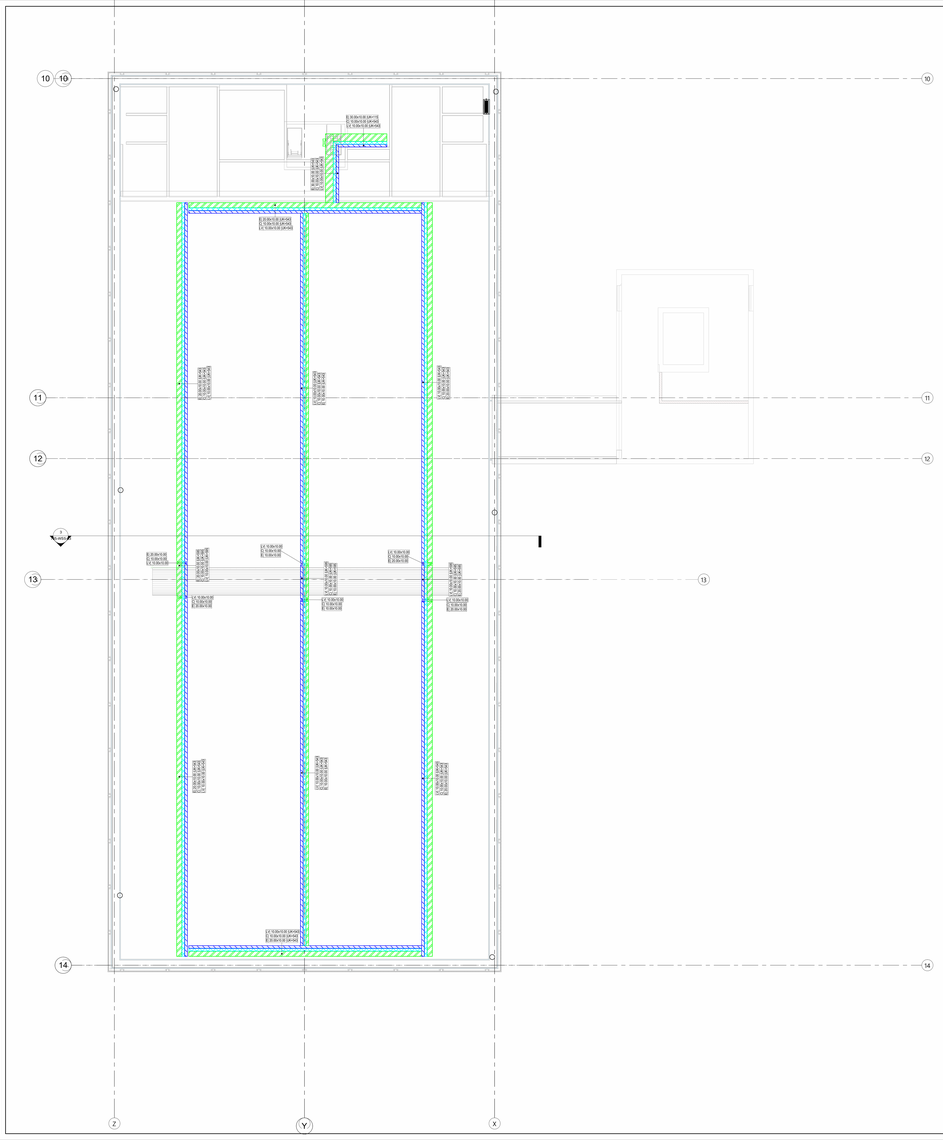

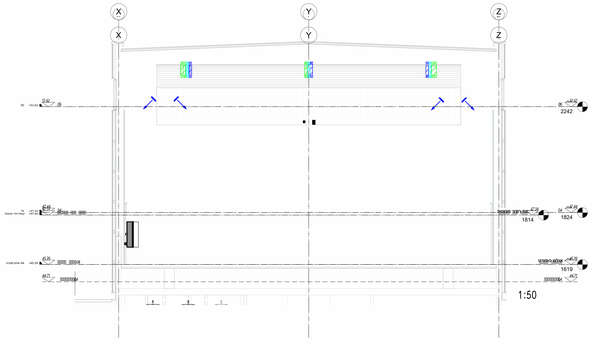

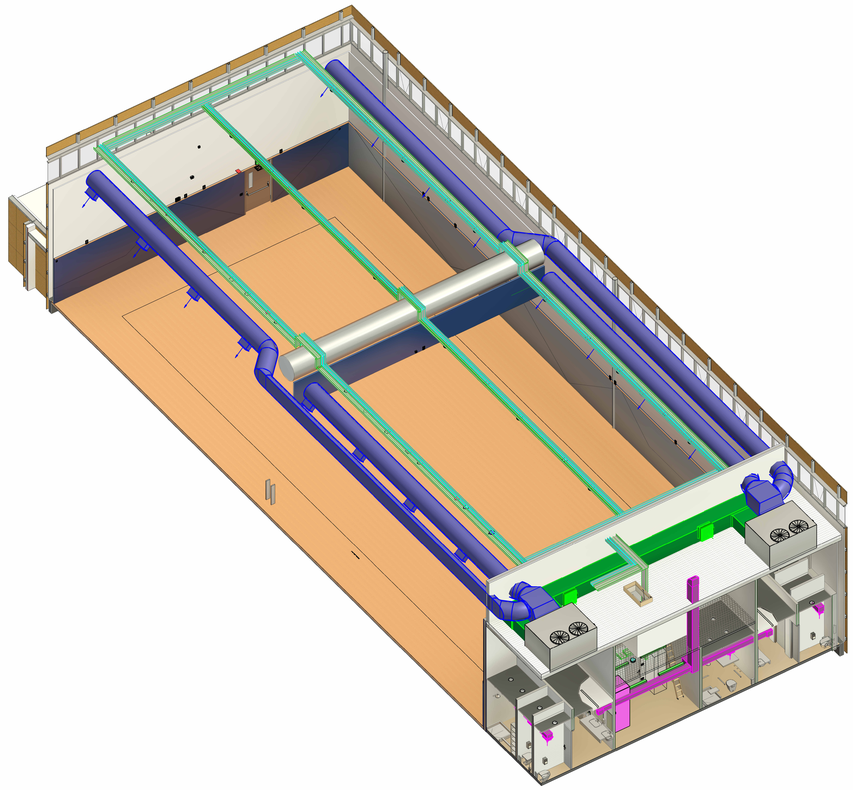

E תשתית חשמל- תעלות פח מחורץ

LV תשתית מתח נמוך מאר- תעלות פח מחורץ

C תשתית מקשרת- תעלות פח מחורץ

CR תשתית תקשורת קריטי- תעלות פח סגור עם מכסה

הנחיות לביצוע תשתיות תעלות

1. כל תשתית התקשורת בתעלות יבוצעו באמצעות
אביזרים מתוצרת סקוטפק, פניה, המתאמות יאי או המתאמות "ד".
2. במידה ומוכנות תשתית תעלות בתיק המערה עפ"י תמרים תיחדד
3. תוכנית התעלות היא לתשתית העשרית במעטפת בין הקהל קצר
לבנין תשתית נוספת ותוכנן ביצוע המתכנן
4. תמיר לתעלות עם פתח במכסות

הנחיות אטמת מעברים

1. במבנה אחד אם המעברים בתוכנית, האחרים השווים ישחזרו
באמצעים המפורטים להלן:
2. מעבר בקיר בעזת תעלות בין האחרים המצוינים "אטמ בחומרים
מעבר בעיצה. בהתאת תחתי אטימה של תכנת "אטמ"
3. מעבר בכרים ב"ן בעזמות "אטמ לאחר התקנת כל הכבלים
באטמאת תחתי אטימה מעבר "אש
4. בעזמות יי"ד"ם ניתן לאטמי בעזמות לשרי"ם ראשים יבוצע
באופן מבא המרווח בין התעלה לקיר בחתי אישים מעבר אש
וכתר התעלה יחתן עץ אטימה עם חתי מעבר אש, התעלה
לאטמי הוצאת שני האטימה התחתנה בכרים נתפים בתעלה.

הערות כלליות

1. מפרט אדריכלי לכלליים והנחיות בהתאמת נקוטי "ר הנכנס
לכלי אח זה ובהלה לתאר לי לתאמן על כל נפגם או אי התאמה
2. אין לבצעת עליות על מידות נשרטטו
3. אין לשנות על מידות מצוינות, אא בהיעות מהנדס בנין. אלא אישור מהמתכנן
4. כל הנ"ל, אך לא רק, תכנית מאושרת לביצוע

הערות נוספות

תחנות

| | | |